

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера
по техническому развитию

А. А. Котыло

СП ОАО "Брестгазоаппарат"

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ПЛИТЫ ГАЗОВОЙ БЫТОВОЙ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНОЙ
модели 3200**

3200.00.0.000 ПЗЧ

Перечень запасных частей плиты газовой бытовой четырехгорелочной мод. 3200
для сервисного обслуживания даёт возможность правильно выбирать
и обозначать деталь согласно заводской нумерации

Согласовано: начальник ОСО
В.Н. Федоренко

главный конструктор
С. А. Шапедько

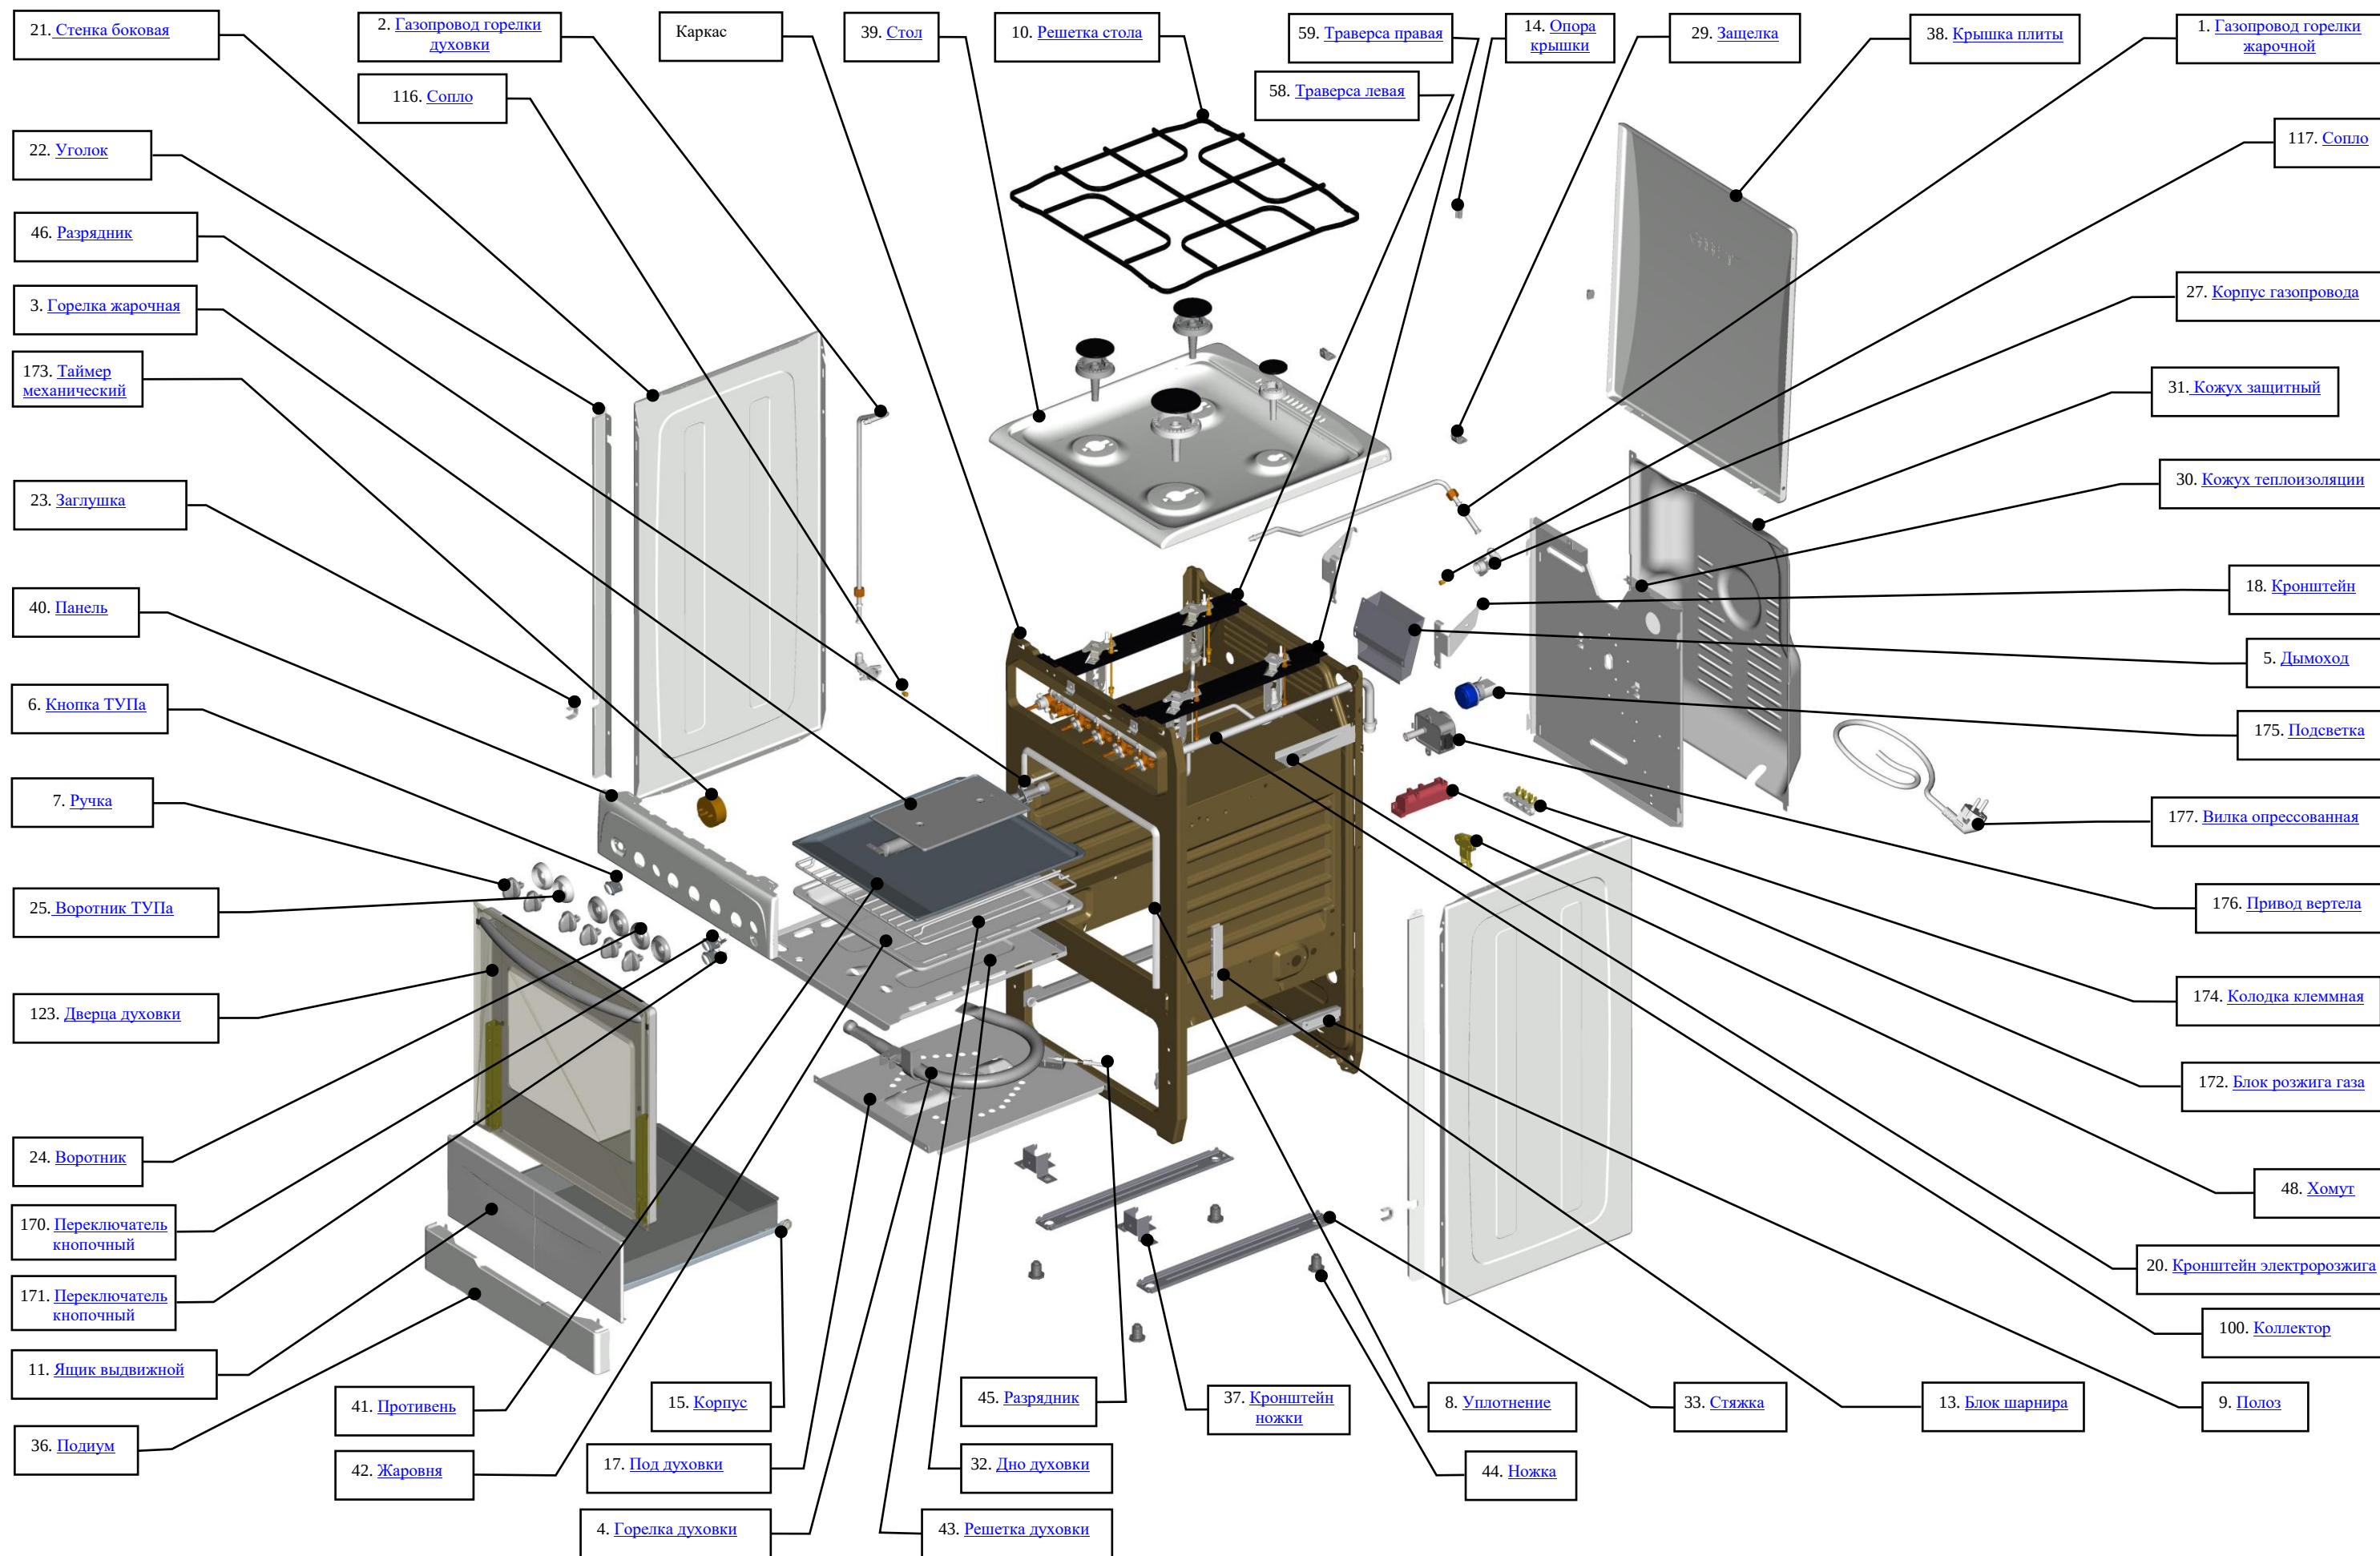
г. Брест

Примечание: ниже приведена таблица соответствия плит для поставки в РФ с новым обозначением серийно выпускаемым, с указанием отклонений по комплектации.

Новая модель плиты	Базовая модель плиты	Имеется	Должно быть в новой модели	Примечания
CG 50M02	ПГ 3200-08	3200.00.0.005-52 Панель	3200.00.0.005-52М Панель	Для торговой сети «М.Видео»
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M02 K19	ПГ 3200-08 K19	3200.00.0.005-49 Панель	3200.00.0.005-49М Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M04	ПГ 3200-06	3200.00.0.005-41 Панель	3200.00.0.005-41М Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M04 K19	ПГ 3200-06 K19	3200.00.0.005-54 Панель	3200.00.0.005-54М Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M06	ПГ 3200-05	3200.00.0.005-40 Панель	3200.00.0.005-40М Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M06 K19	ПГ 3200-05 K19	3200.00.0.005-53 Панель	3200.00.0.005-53М Панель	Для торговой сети «Эльдорадо»
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
CG 50M08	ПГ 3200-03	3200.00.0.005-02 Панель	3200.00.0.005-02М Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	
GC 532E2WH	ПГ 3200-08	3200.00.0.005-52 Панель	3200.00.0.005-52Э Панель	Для торговой сети «Эльдорадо»
GC 532E4WH	ПГ 3200-06	3200.00.0.005-41 Панель	3200.00.0.005-41Э Панель	
GC 532E4BR	ПГ 3200-06 K19	3200.00.0.005-54 Панель	3200.00.0.005-54Э Панель	
GC 532E5WH	ПГ 3200-05	3200.00.0.005-40 Панель	3200.00.0.005-40Э Панель	
GC 532E6WH	ПГ 3200-04	3200.00.0.005-03 Панель	3200.00.0.005-03Э Панель	
		3200.03.0.000 Решетка стола	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка)	Для торговой сети «DNS»
GS3206W	ПГ 3200-06	3200.00.0.005-41 Панель	3200.00.0.005-41Д Панель	
		3200.20.0.000 (Решетка стола)	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) или АТ3300.03.0.000 (Решетка) или N3300.03.0.000 (Решетка)	

GS3206B	ПГ3200-06 K19	3200.00.0.005-54 (Панель)	3200.00.0.005-54Д Панель	
		3200.20.0.000 (Решетка стола)	VKKG 3300.03.0.000 (Решетка) либо АТ3300.03.0.000 (Решетка) либо N3300.03.0.000 (Решетка)	

Плита газовая бытовая 3200



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
1	Газопровод горелки жарочной	3200.21.0.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		3200.24.0.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-		COPRECI	
			1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.09.2013	НЗГА 37	
2	Газопровод горелки духовки	3200.23.0.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		3200.22.0.000	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
		3200.22.0.000-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-		COPRECI	
			1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.09.2013	НЗГА 37	
		300.24.0.000	-	-	-	-	-	-	1	1	-		К98	
3	Горелка жарочная	1100.23.0.000-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
4	Горелка духовки	1100.22.0.000-02	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		1100.22.0.000-01	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
		1100.22.0.000-08	-	-	-	-	-	1	1	1	1		Допустимая замена	
		1100.22.0.000	-	-	-	-	-	-	1	1	-		К98	
5	Дымоход	1100.40.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1100.40.0.000-01	1	1	1	1	1	1	1	1			Допустимая замена	
6	Кнопка ТУПа	1100.69.0.000-02	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		1100.69.0.000-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60,К61,К62,К63	
		1100.69.0.000-05	1	1	-	-	-	-	-	-	-		К19, К20	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		К29, К44	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
		ВЯЖА.303657.007-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-		Допустимая замена	
		ВЯЖА.303657.007-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60,К61,К62,К63 Допустимая замена	
		ВЯЖА.303657.007-03	1	1	-	-	-	-	-	-	-		К19, К20, К43, К44 Допустимая замена	
7	Ручка	1200.10.0.000	6	5	6	-	-	-	-	-	-			
		1200.10.0.000-03	-	-	-	5	5	6	5	5	5			
		1200.10.0.000-02	6	5	-	-	-	-	-	-	-		К19	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания	
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08
			6	5	-	-	-	-	-	-	-	С 03.09.2012	К20	
			6	-	-	-	-	-	-	-	-	С 01.04.2013	К29	
			6	-	-	-	-	-	-	-	-		К43, К44	
		1200.10.0.000-05	-	-	-	-	-	6	5	5	-		К19	
			-	-	-	-	-	6	5	5	5	С 03.09.2012	К20	
			-	-	-	5	5	6	5	5	-	С 01.04.2013	К29	
			-	-	-	5	-	-	-	-	-		К43	
		1200.10.0.000-01	6	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63	
	6		-	-	-	-	-	5	-	-		К62		
		Зажим	1457-06.002А	6	5	6	5	5	6	5	5	5		
8	Уплотнение	1467-04.000А-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
9	Полоз	3100.48.0.000	1	1	1	1	-	1	1	-	-			
		3100.48.0.000-01	1	1	1	1	-	1	1	-	-			
10	Решетка стола	3200.03.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	До 17.01.2014		
		3200.20.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С 17.01.2014		
		VKKG3300.03.0.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	С 01.06.2012	К60, К61, К62, К63	
		АТ 3300.03.0.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
		N 3300.03.0.000	2	-	-	-	-	-	-	-	-	С 03.09.2012	К60, К61, К62, К63	
11	Ящик выдвижной	3200.06.0.000	1	1	1	1	-	1	1	-	-			
		3200.06.0.000-01	1	1	-	-	-	1	1	-	-		К19, К20	
			1	-	-	1	1	1	1	-	-	С 01.04.2013	К29	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	
		3200.06.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63	
			1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62	
12	Панель нижняя	3200.06.1.000-01	-	-	-	-	1	-	-	1	1			
		3200.06.1.000-03	-	-	-	-	-	-	-	1	-		К19	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания	
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08				
			-	-	-	-	-	-	-	1	1	С 03.09.2013	К20		
			-	-	-	-	-	-	-	1	-	С 01.04.2013	К29		
13	Блок шарнира	ИСТК.АБ.00.00.006	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		40-28-1С-55/65	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена	
		1200.00.0.200	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
14	Опора крышки	3200.00.0.027	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-			
		3200.00.0.027-01	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-		К19, К20	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-	-		К43	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	
15	Корпус	ВРЕИ.301119.002	1	1	1	1	-	1	1	-	-			Деталь ящика выдвижного	
		400BNZ-03	1	1	1	1	-	1	1	-	-		Допустимая замена		
		400.16-С-03	1	1	1	1	-	1	1	-	-	До 01.02.2013			
		DR-16''	1	1	1	1	-	1	1	-	-	С 01.02.2013			
16	Корпус	ВРЕИ.301119.003	1	1	1	1	-	1	1	-	-			Деталь ящика выдвижного	
		400BNZ-01	1	1	1	1	-	1	1	-	-		Допустимая замена		
		400.16-С-01	1	1	1	1	-	1	1	-	-	До 01.02.2013			
		DL-16''	1	1	1	1	-	1	1	-	-	С 01.02.2013			
17	Под духовки	3100.00.0.058	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		3100.00.0.058-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
18	Кронштейн	3200.00.0.015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
		3200.00.0.015-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
		3200.00.0.015-02	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-		К19, К20	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	
		3200.00.0.015-03	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-		К19, К20	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания	
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08
		3200.00.0.020	1	-	-	-	-	1	1	1	-		K2	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2012	K11	
			1	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	K29	
		3200.00.0.020-01	1	-	-	-	-	1	1	1	-		K2	
		3200.00.0.020-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2012	K11	
		3200.00.0.020-01	1	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	K29	
		3200.00.0.020-04	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K63	
			1	-	-	-	-	-	1	-	-		K62	
		3200.00.0.020-05	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K63	
			1	-	-	-	-	-	1	-	-		K62	
	Кронштейн стола	300.00.0.074А	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		300.00.0.074А-01	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
19	Кронштейн	300.00.0.051	-	-	-	-	2	-	-	2	2			
		300.00.0.051-01	-	-	-	-	-	-	-	2	2	С 03.09.2012	K20	
			-	-	-	-	-	-	-	2	-	С 01.04.2013	K29	
20	Кронштейн электророзжига	300.00.0.076А	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
21	Стенка боковая	3200.00.0.032	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		3200.00.0.032-01	2	-	-	-	-	-	-	-	-		K61	
		3200.00.0.032-02	2	2	-	-	-	2	2	2	2		K19	
			2	2	-	-	-	2	2	2	2	С 03.09.2012	K20	
			2	-	-	2	2	2	2	2	-	С 01.04.2013	K29	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		K43	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-		K44	
		3200.00.0.032-03	2	-	-	-	-	-	2	-	-		K62	
		3200.00.0.032-04	2	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K63	
		3200.00.0.032-05	2	2	-	-	-	2	2	2	2	С 01.10.2013	Допустимая замена K19, K20	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания			
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08		
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		Допустимая замена К43			
			2	-	-	2	2	2	2	2	-		Допустимая замена К29			
			3200.00.0.032-06	2	-	-	-	-	-	-	-		-	Допустимая замена К44, К62		
22	Уголок	3200.00.0.013	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		3200.00.0.013-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		3200.00.0.013-02	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-		К19		
		3200.00.0.013-03	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-				
		3200.00.0.013-02	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	С 03.09.2012	К20		
		3200.00.0.013-03	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1				
		3200.00.0.013-02	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	К29		
		3200.00.0.013-03	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-				
		3200.00.0.013-02	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		К43		
		3200.00.0.013-03	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
		3200.00.0.013-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К44		
		3200.00.0.013-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3200.00.0.013-04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К61		
		3200.00.0.013-05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3200.00.0.016	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К62		
		3200.00.0.016-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		3200.00.0.013-06	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		К62		
		3200.00.0.013-07	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-				
		3200.00.0.014	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		К63		
		3200.00.0.014-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		23	Заглушка	3200.00.0.023	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
				3200.00.0.023-02	2	2	-	-	-	2	2	2	2	-		К19

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания			
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08		
				2	2	-	-	-	2	2	2	2	С 03.09.2012	К20		
				2	-	-	2	2	2	2	2	-	С 01.04.2013	К29		
				2	-	-	-	-	-	-	-	-		К43, К44		
		3200.00.0.023-01	2	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К62, К63			
		3200.00.0.023-03	-	-	-	-	-	-	2	-	-		К62			
24	Воротник	1100.00.0.156-03		6	5	6	5	5	5	4	4	4				
				5	4	5	4	-	-	-	-	-		COPRECI		
		1100.00.0.156-02		6	5	-	-	-	5	4	4	4	-		К19	
				6	5	-	-	-	5	4	4	4	С 03.09.2012	К20		
				6	-	-	5	5	5	4	4	-	С 01.04.2013	К29		
				2	-	-	-	-	-	-	-	-		К43, К44		
				-	-	-	1	-	-	-	-	-		К43		
				1	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI К43		
				5	4	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI 6 К19		
			1100.00.0.156-04		6	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61	
				6	-	-	-	-	-	4	-	-		К62		
				2	-	-	-	-	-	-	-	-		К63		
				5	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI К60, К61, К62		
				1	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI К63		
		25	Воротник ТУПа	1100.00.0.166-12		-	-	-	-	-	1	1	1	1		
	1				1	1	1	-	-	-	-	-		COPRECI		
	1				1	1	1	-	-	-	-	-	С 02.09.2013	НЗГА 37		
	1				-	-	1	-	-	1	1	1		К33		
1100.00.0.166-13				-	-	-	-	-	1	1	1	-		К19		
				-	-	-	-	-	1	1	1	1	С 03.09.2012	К20		
				-	-	-	-	-	1	1	1	-	С 01.04.2013	К29		

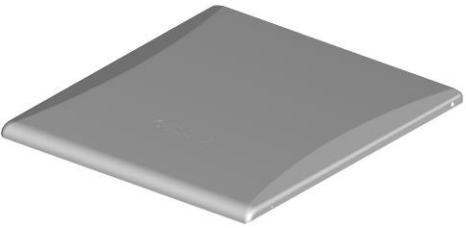
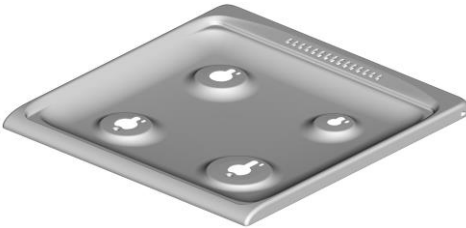
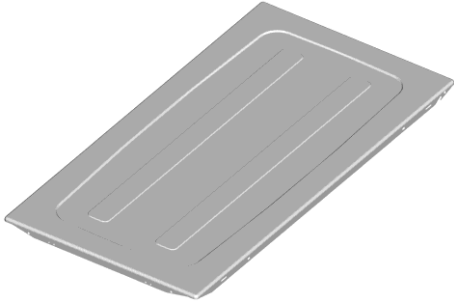
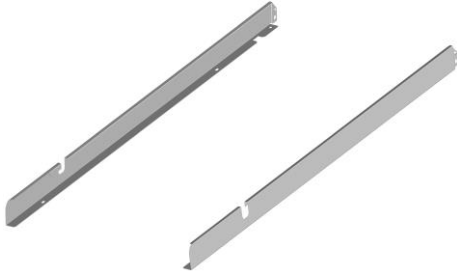
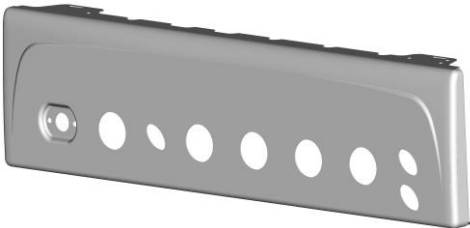
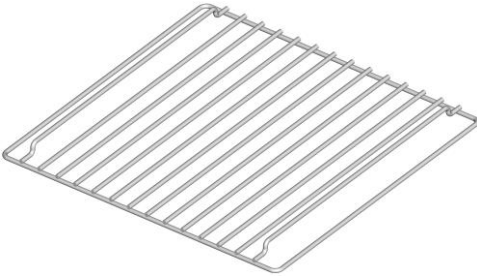
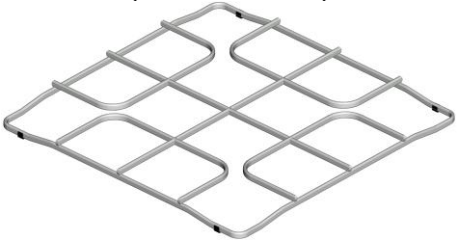
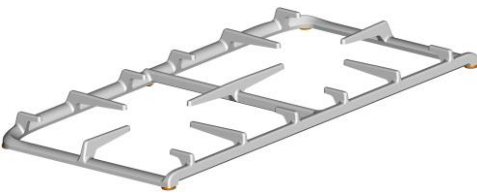
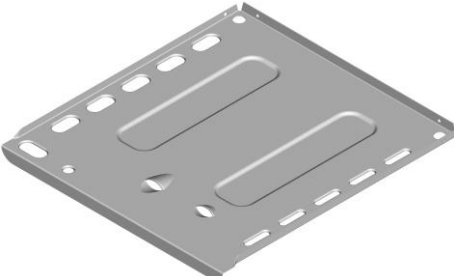
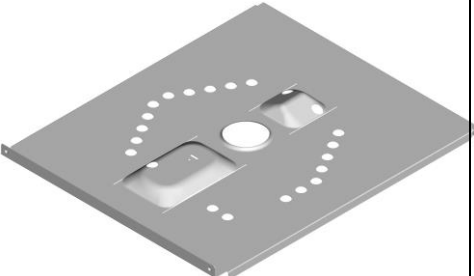
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
			1	1	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI K19, НЗГА 37 K19	
			4	-	-	-	-	-	-	-	-		K43, K44	
			-	-	-	4	-	-	-	-	-		K43	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI K43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		НЗГА 37 K43, K44	
			1	-	-	1	1	-	-	-	-		НЗГА 37 K29	
		1100.00.0.166-16	-	-	-	-	-	-	1	-	-		K62	
			4	-	-	-	-	-	-	-	-		K63	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI K60, K61, K62, НЗГА 37 K60, K62, K63	
			5	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI K63	
		1100.00.0.156-03	-	-	-	-	-	-	1	1	-		K98	
26	Пружина	1100.00.0.173А	6	5	6	5	5	6	5	5	5			
27	Корпус газопровода	1200.00.0.214	2	2	2	2	2	1	1	1	1			
		1200.00.0.214-01	2	2	2	2	2	1	1	1	1		Допустимая замена	
28	Втулка	1457-00.028	2	2	2	2	2	2	2	2	-			
		1457-00.028-01	2	2	-	-	-	2	2	2	-		K19, K20	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		K43	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-		K44	
29	Защелка	1457-11.004А	2	2	2	2	2	2	2	2	-			
		1457-11.004А-01	2	2	-	-	-	2	2	2	-		K19, K20	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		K43	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-		K44	
30	Кожух теплоизоляции	2142.00.0.005-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
31	Кожух защитный	2142.00.0.108	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
32	Дно духовки	3300.00.0.056	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

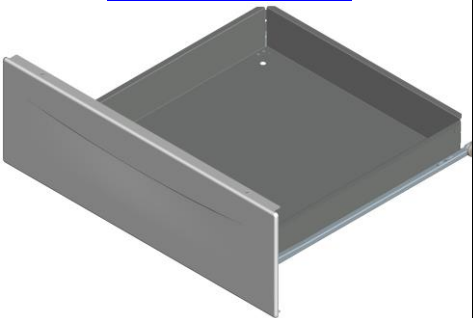
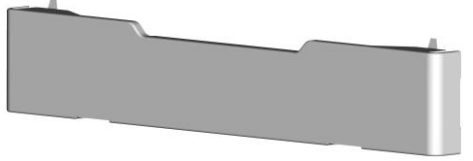
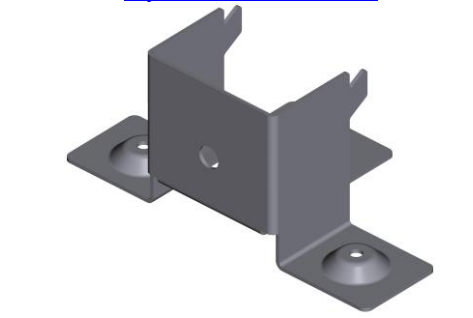
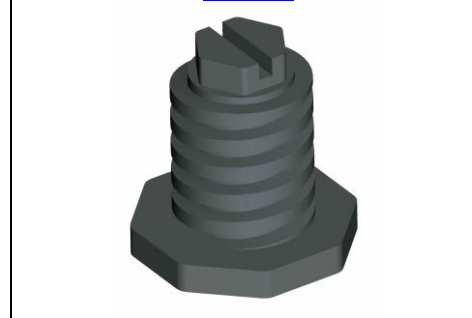
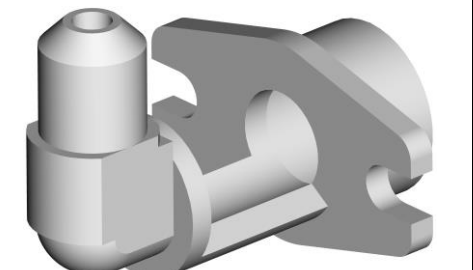
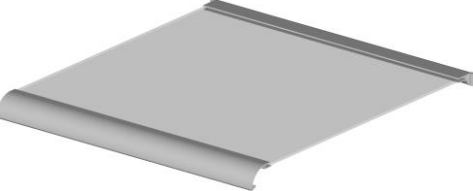
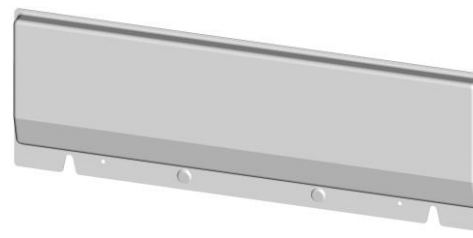
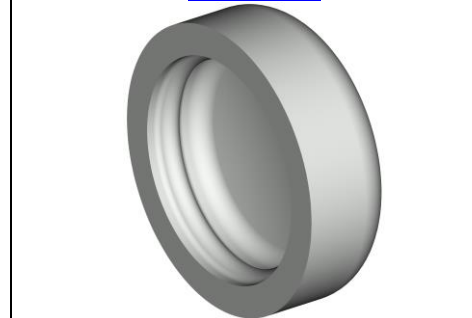
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
33	Стяжка	3100.00.0.086	2	2	2	2	-	2	2	-	-			
34	Втулка	3100.00.0.088	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
35	Колпачок	3100.00.0.089	2	2	2	2	2	2	2	2	-			
		3100.00.0.089-01	2	2	-	-	-	2	2	2	-		K19, K20	
			2	-	-	2	2	2	2	2	-	С 01.04.2013	K29	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		K43	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-		K44, K60, K61, K63	
			2	-	-	-	-	-	2	-	-		K62	
36	Подиум	3100.00.0.200-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3100.00.0.200	1	1	-	-	-	1	1	1	-		K19	
			1	1	-	-	-	1	1	1	1	С 03.09.2012	K20	
			1	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	K29	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		K43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		K44, K60, K61, K63	
			1	-	-	-	-	-	1	-	-		K62	
37	Кронштейн ножки	3100.00.0.201	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
38	Крышка плиты	3200.00.0.001	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
		3200.00.0.001-01	1	1	-	-	-	1	1	1	-		K19	
			1	1	-	-	-	1	1	1	-	С 03.09.2012	K20	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		K43	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		K44	
	Крышка плиты стеклянная	3200.07.0.000	1	-	-	-	-	1	1	1	-	До 01.11.2012	K2	
		5100.11.0.000	1	-	-	-	-	1	1	1	-	С 01.11.2012		
		3200.07.0.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2012	K11	
		5100.11.0.000-07	1	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	K29	
		3200.07.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K61	
		3200.07.0.000-06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2012	K60, K63	

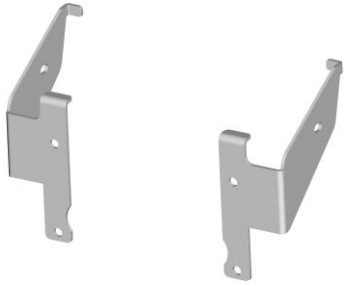
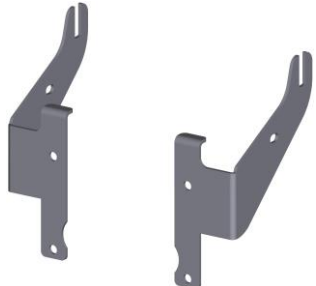
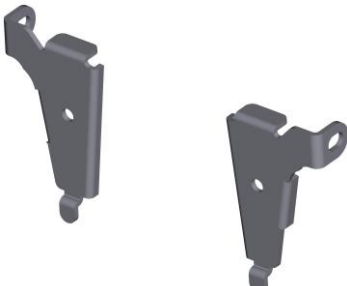

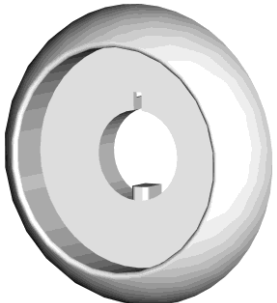

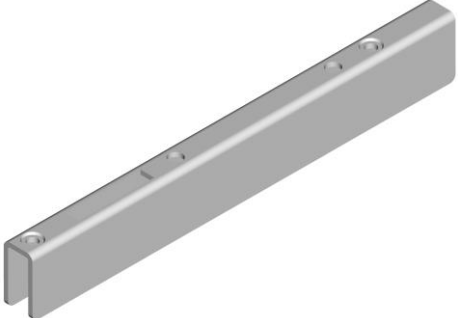
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08		
		5100.11.0.000-06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 01.11.2012	
		3200.07.0.000-02	1	-	-	-	-	-	1	-	-	До 01.11.2012	К62
		5100.11.0.000-01	1	-	-	-	-	-	1	-	-	С 01.11.2012	
	Щиток	300.00.0.155А	-	-	-	-	-	-	-	-	1	С 03.09.2012	К20
		300.00.0.155А-01	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
39	Стол	3200.00.0.002	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.00.0.002-01	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		3200.00.0.002-02	1	-	-	1	-	-	1	1	-	К33	
		3200.00.0.002-16	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		3200.00.0.002-03	1	1	-	-	-	1	1	1	-	К19	
		3200.00.0.002-05	1	-	-	1	-	-	-	-	-	К43	
		3200.00.0.002-12	1	1	-	-	-	1	1	1	-	С 03.09.2012	К20
		3200.00.0.002-13	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		3200.00.0.002-03	1	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.04.2013	К29
		3200.00.0.002-14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 03.09.2012	К44
		3200.00.0.003	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61
			1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62
		3200.00.0.003-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К63
40	Панель	3200.00.0.005-28	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3200.00.0.006	1	-	-	-	-	-	-	-	-		СOPRECI, НЗГА 37
		3200.00.0.005-01	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
		3200.00.0.006-02	-	1	-	-	-	-	-	-	-		СOPRECI, НЗГА 37
		3200.00.0.005-30	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		3200.00.0.006-04	-	-	1	-	-	-	-	-	-		СOPRECI, НЗГА 37
		3200.00.0.005-02	-	-	-	1		-	-	-	-		
		3200.00.0.006-05	-	-	-	1		-	-	-	-		СOPRECI, НЗГА 37
		3200.00.0.005-03	-	-	-	-	1	-	-	-	-		

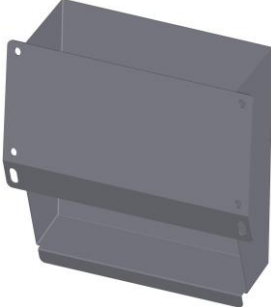
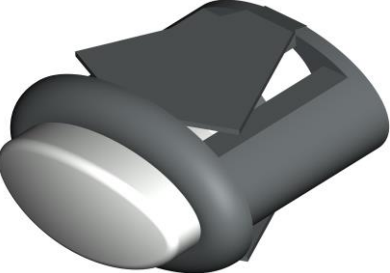
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания	
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08
		3200.00.0.006-06	-	-	-	-	1	-	-	-	-		COPRECI, НЗГА 37	
		3200.00.0.005-40	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		3200.00.0.005-41	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
		3200.00.0.005-51	-	-	-	-	-	-		1	-			
		3200.00.0.005-52	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		3200.00.0.005-42	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K19	
		3200.00.0.005-48	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-53	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		3200.00.0.005-54	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
		3200.00.0.005-55	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		3200.00.0.006-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI K19, НЗГА 37 K19	
		3200.00.0.006-03	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C 03.09.2012	K20	
		3200.00.0.005-58	-	1	-	-	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-59	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		3200.00.0.005-60	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
		3200.00.0.005-61	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		3200.00.0.005-62	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
		3200.00.0.005-28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C 01.04.2013	K29	
		3200.00.0.005-02	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-03	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-40	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		3200.00.0.005-41	-	-	-	-	-	-	1	-	-			
		3200.00.0.005-51	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
		3200.00.0.006-10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	C 01.04.2013	COPRECI K29 НЗГА 37 K29	
		3200.00.0.006-11	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.006-12	-	-	-	-	1	-	-	-	-			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания	
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07				-08
		3200.00.0.005-42	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К43	
		3200.00.0.005-63	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
		3200.00.0.005-57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 03.09.2012	К44	
		3200.00.0.006-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		СОРЕСІ К43 НЗГА 37 К43	
		3200.00.0.006-08	1	-	-	-	-	-	-	-	-		НЗГА 37 К44	
		3200.00.0.005-50	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К62, К63	
		3200.00.0.005-65	-	-	-	-	-	-	1	-	-		К62	
		3200.00.0.006-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-		СОРЕСІ К60, К61, К62, К63 НЗГА 37 К60, К62, К63	
		3200.00.0.005-25	-	-	-	-	-	-	1	-	-		К98	
		3200.00.0.005-26	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
41	Противень	3100.00.0.057	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		300.00.0.057	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
42	Жаровня	300.00.0.056А	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
43	Решетка духовки	3100.07.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
44	Ножка	300.00.0.087А	4	4	4	4	4	4	4	-	-			
45	Разрядник	10.11.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-		ОГД	
46	Разрядник	1100.34.0.001	1	1	1	1	1	-	-	-	-		ЖГД	
47	Зажим разрядника	1100.10.0.014	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
48	Хомут	1140.00.0.030	1	1	1	1	1	1	1	1	-			

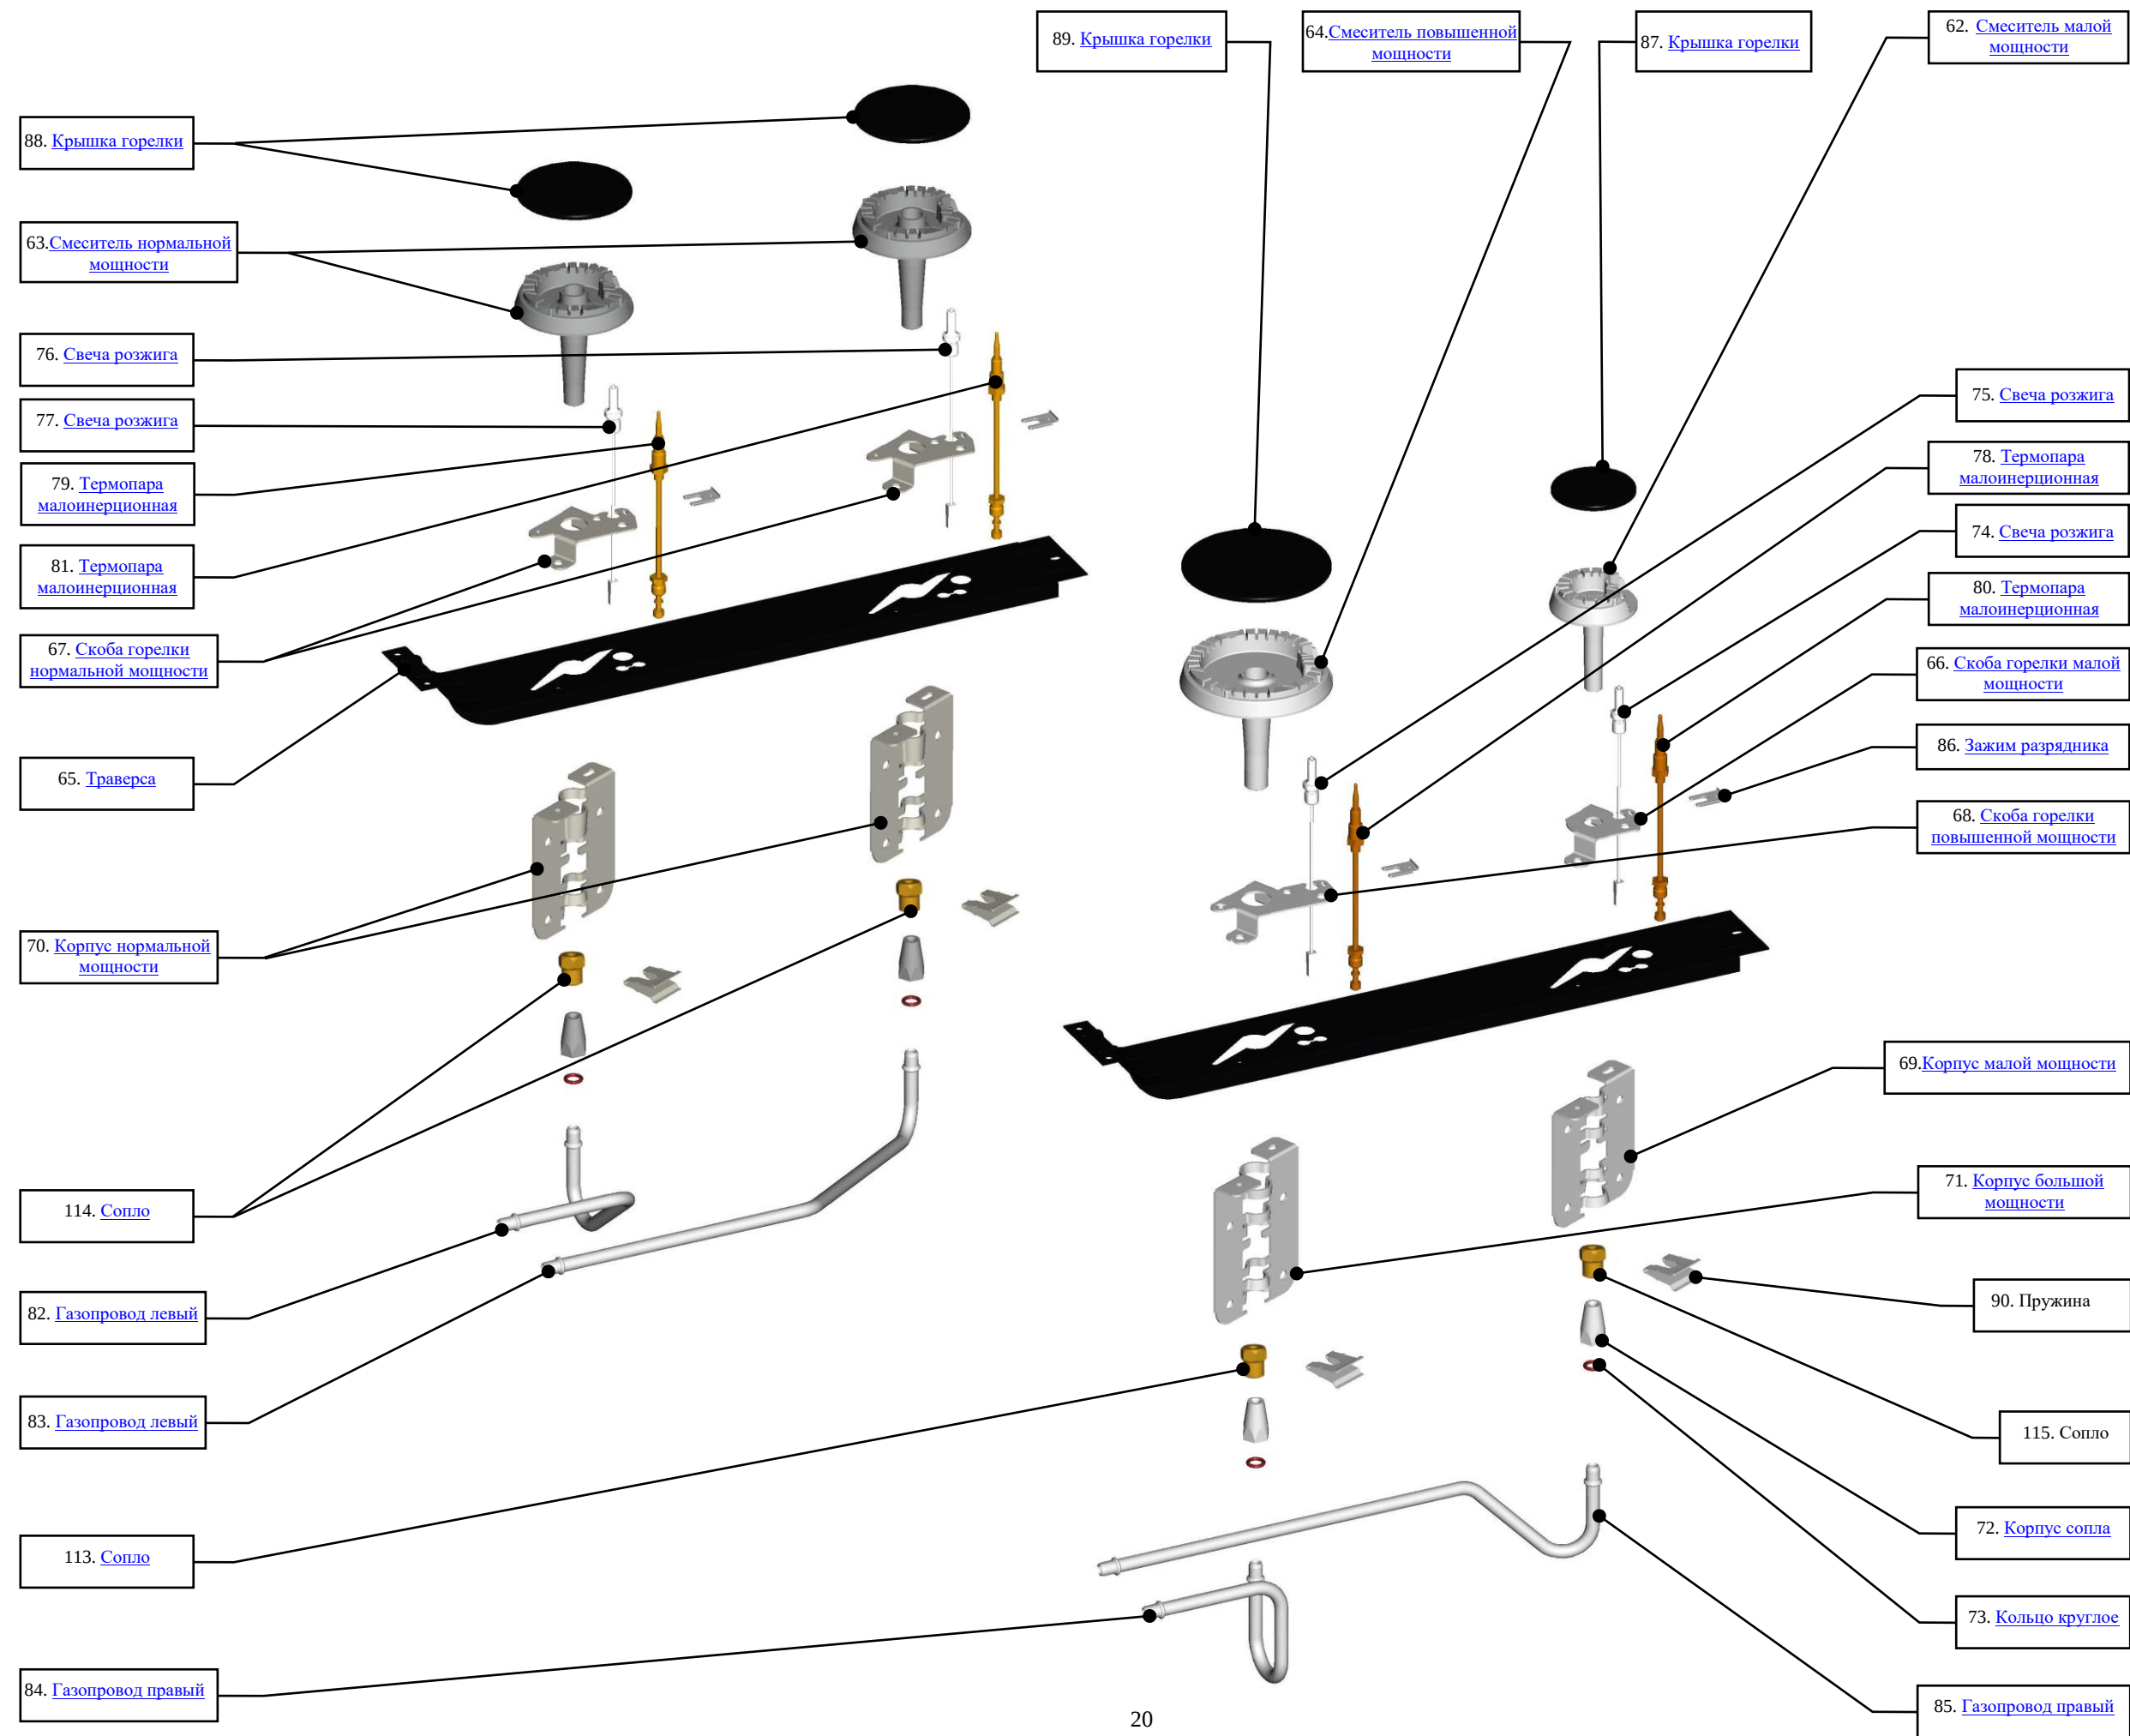
Крышка плиты  Начало раздела	Стол  Начало раздела	Стенка боковая  Начало раздела	Уголок 3200.00.0.013-01 3200.00.0.013  Начало раздела
Панель  Начало раздела	Решетка духовки  Начало раздела	Противень  Начало раздела	Жаровня  Начало раздела
Решетка стола (3200.03.0.000)  Начало раздела	Решетка стола (VKKG3300.03.0.000)  Начало раздела	Дно духовки  Начало раздела	Под духовки  Начало раздела

<u>Ящик выдвижной</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Подиум</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Кронштейн ножки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Ножка</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Горелка духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Газопровод горелки духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Горелка жарочная</u>	<u>Газопровод горелки жарочной</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Корпус газопровода</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Крышка плиты стеклянная</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Щиток</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Колпачок</u>  <u>Начало раздела</u>

Кронштейн 3200.00.0.015-01 3200.00.0.015  Начало раздела	Кронштейн 3200.00.0.020-01 3200.00.0.020  Начало раздела	Кронштейн 300.00.0.074А 300.00.0.074А-01  Начало раздела	Втулка  Начало раздела
Воротник  Начало раздела	Воротник ТУПа  Начало раздела	Ручка  Начало раздела	Зажим  Начало раздела
Заглушка  Начало раздела	Опора крышки  Начало раздела	Блок шарнира  Начало раздела	Защелка  Начало раздела

Сопло  Начало раздела	Дымоход  Начало раздела	Корпус ВРЕИ.301119.003 ВРЕИ.301119.002  Начало раздела	Полос 3100.48.0.000 3100.48.0.000-01  Начало раздела
Кнопка ТУПа  Начало раздела	Уплотнение  Начало раздела		

Траверса левая 3200.11.0.000 и траверса правая 3200.12.0.000



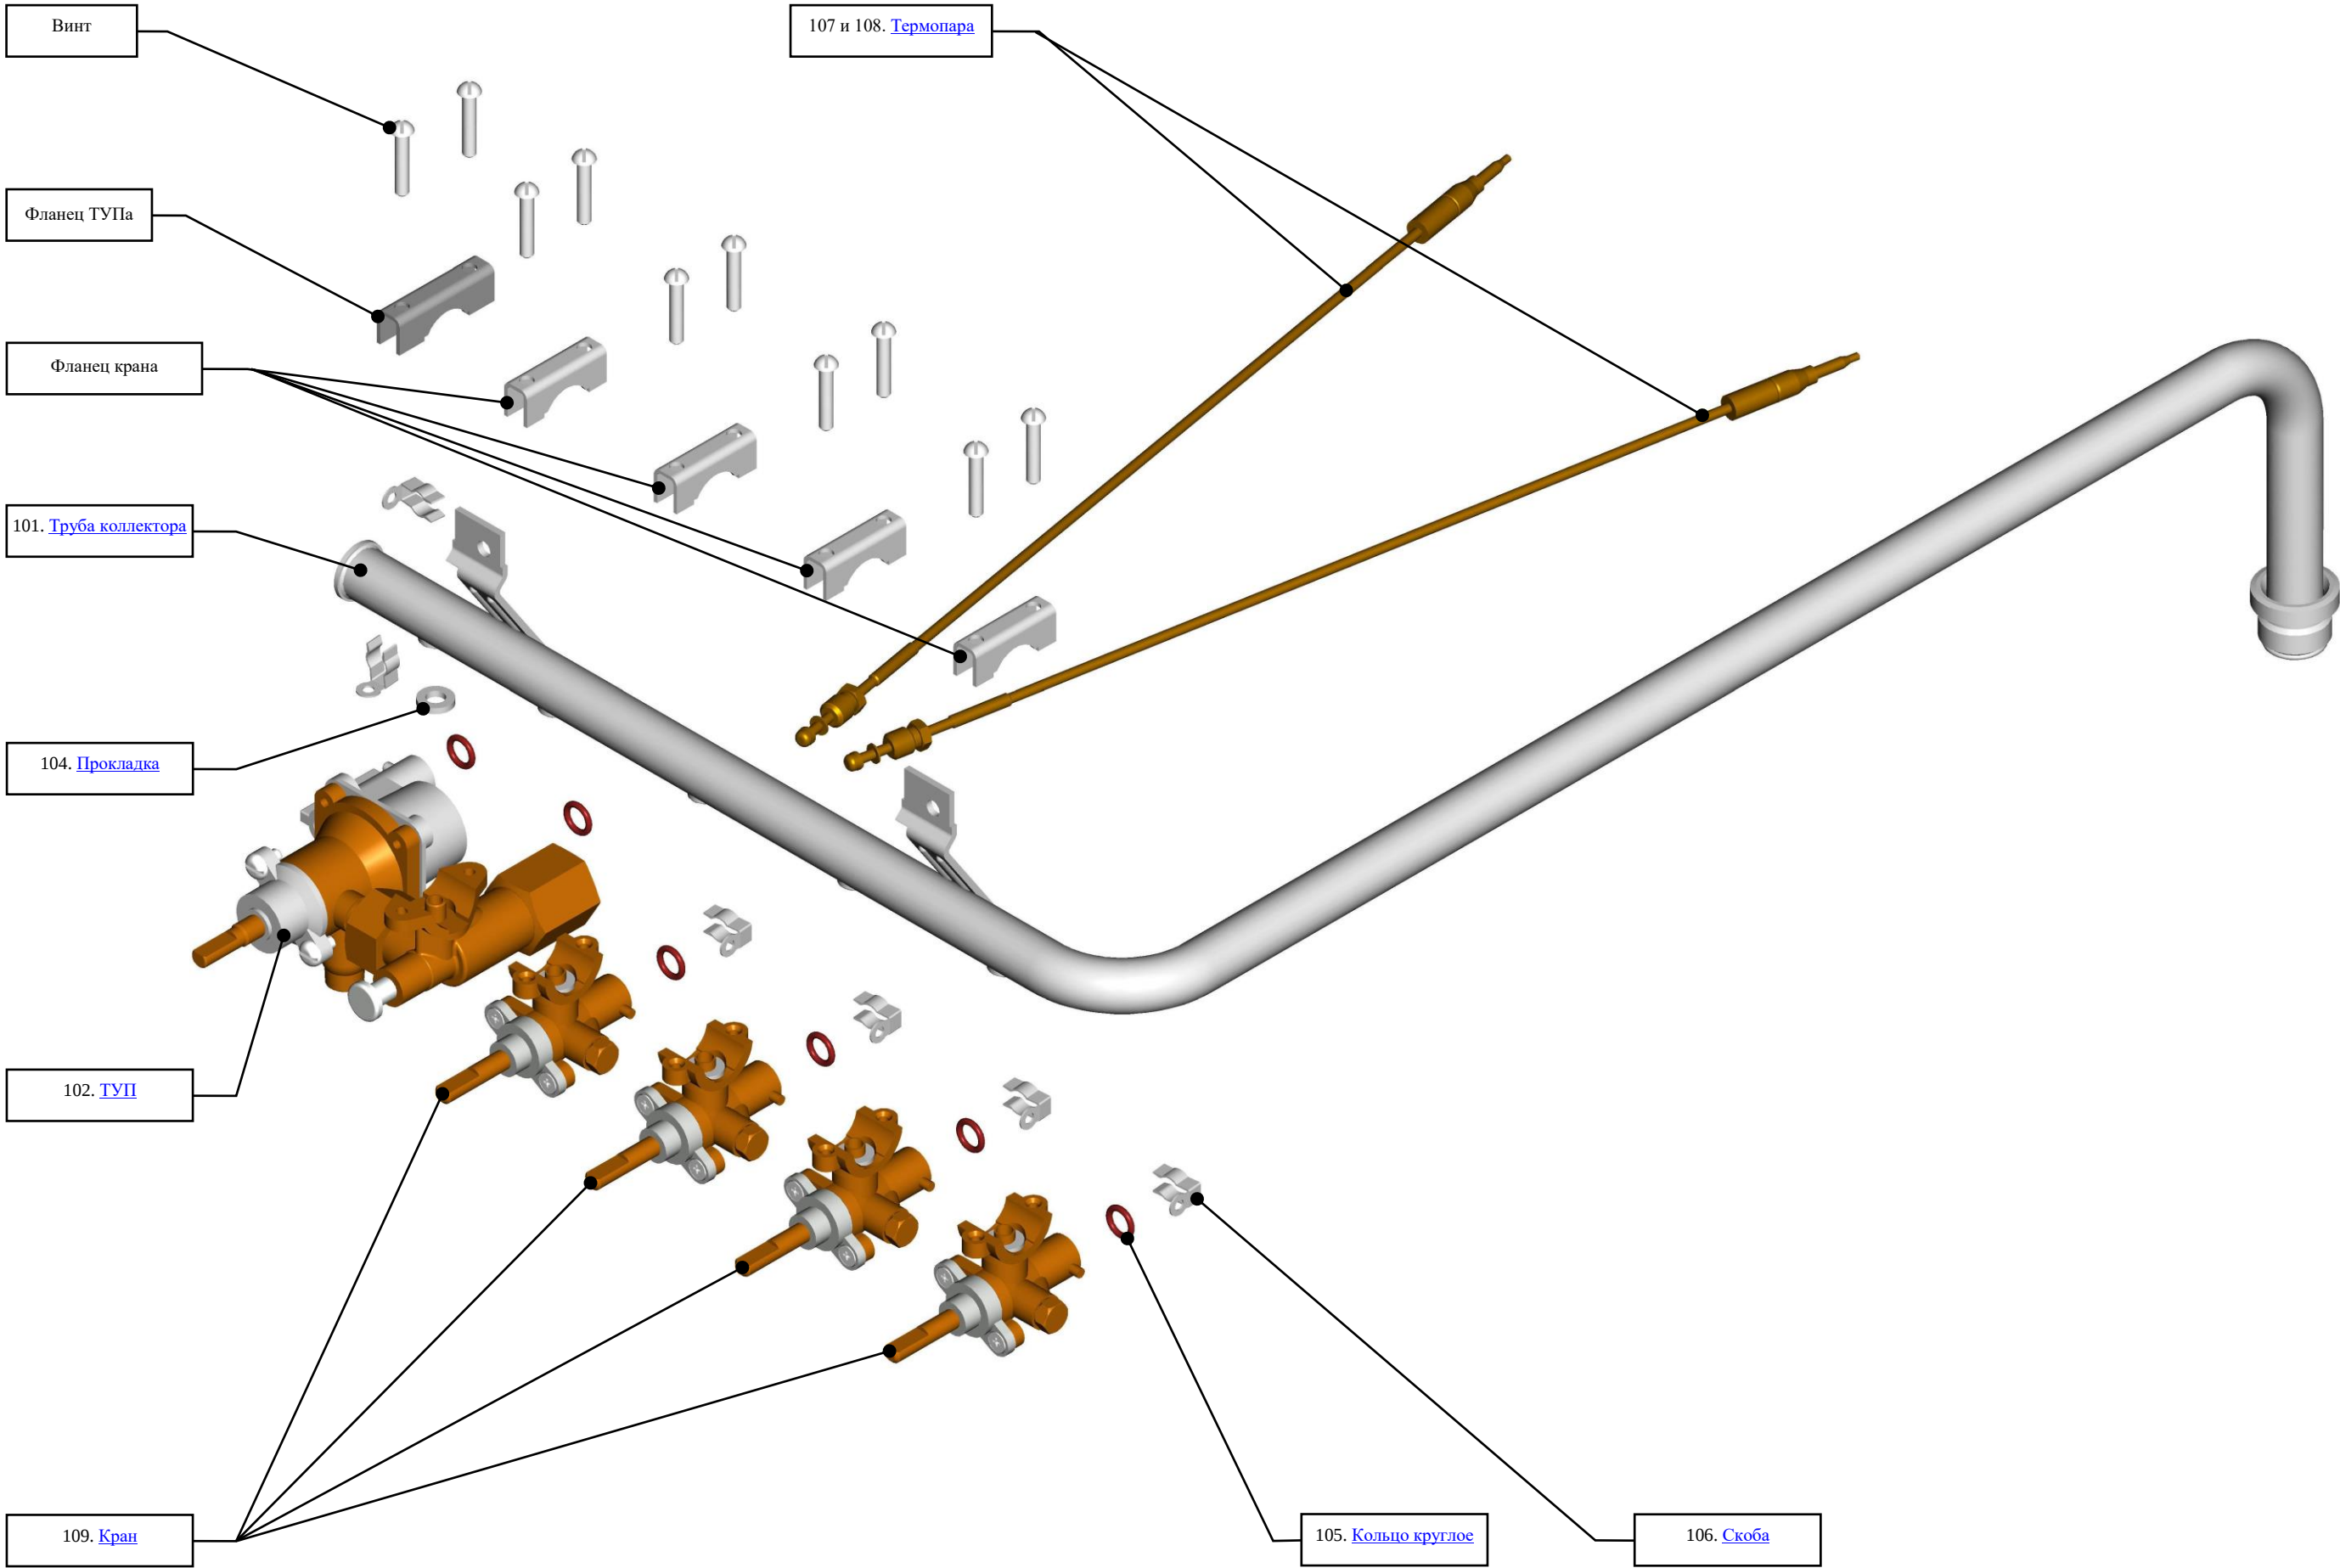
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
60	Траверса левая	3200.09.0.000-02	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
		3200.09.0.000-05	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
		3200.11.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	-	-		К33	
		3200.11.0.000-03	-	-	-	-	-	-	-	1	1		К33	
		3200.11.0.000-06	1	1	1	1	1	-	-	-	-		НЗГА 37	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		НЗГА 37 К33, К43, К44, К63	
61	Траверса правая	3200.10.0.000-02	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
		3200.10.0.000-05	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
		3200.12.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К33, К43	
			1	-	-	1	-	-	1	-	-		К33	
		3200.12.0.000-03	-	-	-	-	-	-	-	1	1		К33	
62	Смеситель малой мощности	1100.00.0.202-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1100.00.0.209-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
63	Смеситель нормальной мощности	1100.00.0.200-01	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
		1100.00.0.207-01	2	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			2	-	-	2	-	-	-	-	-		К43	
			2	-	-	2	-	-	2	2	2		К33	
64	Смеситель повышенной мощности	1100.00.0.201-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1100.00.0.208-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
65	Траверса	3100.05.0.009	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
66	Скоба горелки малой мощности	1100.10.0.011	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
67	Скоба горелки нормальной мощности	1500.15.0.005	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
68	Скоба горелки повышенной мощности	1500.14.0.006	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
69	Корпус малой мощности	ГШ.00.004-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
70	Корпус нормальной мощности	ГШ.00.004	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
71	Корпус большой мощности	ГШ.00.004-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
72	Корпус сопла	1200.00.0.055-01	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
73	Кольцо круглое	1445-27.007	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
		31001.00.0.007-02	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
	Кольцо	7,65x1,78	4	4	4	4	4	4	4	4	4		Допустимая замена	
74	Свеча розжига	13.00.000	1	1	1	1	1	1	1	-	-	До 02.04.2012		
		19.00.000	1	1	1	1	1	1	1	-	-	С 02.04.2012		
		19.00.000-01	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Разрядник	10/5,5x27/190L	1	1	1	1	1	1	1	-	-		Допустимая замена	
75	Свеча розжига	13.00.000-02	1	1	1	1	1	1	1	-	-	До 02.04.2012		
		19.00.000-02	1	1	1	1	1	1	1	-	-	С 02.04.2012		
		19.00.000-03	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Разрядник	10/5,5x27/290L	1	1	1	1	1	1	1	-	-		Допустимая замена	
76	Свеча розжига	13.00.000-04	1	1	1	1	1	1	1	-	-	До 02.04.2012		
		19.00.000-04	1	1	1	1	1	1	1	-	-	С 02.04.2012		
		19.00.000-05	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Разрядник	10/5,5x27/390L	1	1	1	1	1	1	1	-	-		Допустимая замена	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
77	Свеча розжига	13.00.000-06	1	1	1	1	1	1	1	-	-	До 02.04.2012		
		19.00.000-06	1	1	1	1	1	1	1	-	-	С 02.04.2012		
		19.00.000-07	1	1	1	1	1	1	1	-	-		Допустимая замена	
	Разрядник	10/5,5x27/480L	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
78	Термопара малоинерционная	T100/1115C 235 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
79	Термопара малоинерционная	T100/1115C 295 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
80	Термопара малоинерционная	T100/1115C 435 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
81	Термопара малоинерционная	T100/1115C 490 мм	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
82	Газопровод левый	300.05.0.007	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.11.0.001	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
83	Газопровод левый	300.05.0.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.11.0.002	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
			1	-	-	1	-	-	-	1	1		К43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		К33	
84	Газопровод правый	300.06.0.011	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.12.0.001	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		K43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		K33	
85	Газопровод правый	300.06.0.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3200.12.0.002	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K44, K63	
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		K43	
			1	-	-	1	-	-	1	1	1		K33	
86	Зажим разрядника	1100.10.0.014	4	4	4	4	4	4	4	-	-			
		1100.10.0.014-01	4	4	4	4	4	4	4	-	-		Допустимая замена	
87	Крышка горелки	1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1			горелка малой мощности
		SAN1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С 01.10.2014	Допустимая замена	
88	Крышка горелки	1100.00.0.175	2	2	2	2	2	2	2	2	2			горелка нормальной мощности
		SAN1100.00.0.175	2	2	2	2	2	2	2	2	2	С 01.10.2014	Допустимая замена	
89	Крышка горелки	1100.00.0.175-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1			горелка большой мощности
		SAN1100.00.0.175-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С 01.10.2014	Допустимая замена	
90	Пружина	ГШ.00.001	4	4	4	4	4	4	4	4	4			

Коллектор



п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
100	Коллектор	3200.14.0.000-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		3200.14.0.000-07	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
		3200.02.0.000-01	1	-	-	1	-	-	-	-	-		К33, К43	
		3200.02.0.000-05	-	-	-	-	-	-	-	1	1		К33	
		3200.02.0.000-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44, К63	
		3200.14.0.000-11	-	-	-	-	-	-	1	1	-		К98	
		3200.14.0.000-15	1	1	1	1	1	-	-	-	-		COPRECI	
		3200.02.0.000-09	1	-	-	1	-	-	-	-	-		COPRECI К33, К43	
		3200.02.0.000-09	1	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI К63	
		3200.14.0.000-19	1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.09.2013	НЗГА 37	
		3200.14.0.000-13	1	-	-	-	-	-	-	-	-		НЗГА 37 К33, К43, К44, К63	
		101	Труба коллектора	3200.14.1.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
3200.14.1.000-01	-			-	-	-	-	1	1	1	1			
102	Терморегулятор с устройством предохранительным (ТУП)	1445-29.000Б-80	1	1	1	1	1	-	-	-	-	До 02.05.2011		
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		К33 , К43, К63	
		1445-29.000Б-92	1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.05.2011		
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		К33 , К43, К63	
	Пробка магнитная	1445-30.030	1	1	1	1	1	-	-	-	-	До 02.05.2011	Деталь	
	Пробка магнитная 20900-35 фирмы "ORKLI", Испания		1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.05.2011	терморегулятора с устройством предохранительным	
	Кран с предохранительным устройством	3300.28.0.000-08	-	-	-	-	-	1	1	1	1			
	Пробка магнитная 20900-27 фирмы "ORKLI", Испания		-	-	-	-	-	1	1	1	1		Деталь крана с предохранительным устройством	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
	Кран	1445-41.000-04	-	-	-	-	-	-	1	1	-		К98	
	Терморегулятор (Corgesi)	MTG 22300/796	1	1	1	1	1	-	-	-	-		COPRECI	
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		Д06 К33,Д06 К43,Д06К63	
	Терморегулятор	ГЛИУ.371.00.00-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 02.09.2013		НЗГА 37
103	Гайка быстроустанавливаемая	GAS VALVE 20700	2	2	2	2	2	-	-	-	-		COPRECI	
			2	-	-	-	-	-	-	-	-		COPRECI К33, К43, К63	
104	Прокладка	1445-39.002	1	1	1	1	1	-	-	-	-		Между ТУПом и трубой коллектора	
		31001.00.0.008	1	1	1	1	1	-	-	-	-		Допустимая замена	
105	Кольцо круглое	1445-27.007	6	6	6	6	6	5	5	5	5		4 – на кран, 2 (1) - на ТУП (кран)	
		31001.00.0.007-02	6	6	6	6	6	5	5	5	5		Допустимая замена	
	Кольцо	7,65x1,78	6	6	6	6	6	5	5	5	5			
106	Скоба	1457-00.026	6	6	6	6	6	5	5	5	5			
		1457-00.026-01	6	6	6	6	6	5	5	5	5		Допустимая замена	
107	Термопара	1445-30.020-06	1	1	1	1	1	-	-	-	-	До 15.08.2010	ЖГД	
		1445-30.020-12	1	1	1	1	1	-	-	-	-	С 15.08.2010		
		7S17220100060	1	1	1	1	1	-	-	-	-		Допустимая замена	
		T100/1370-600	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
		1445-30.020-06	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
108	Термопара	1445-30.020-07	1	1	1	1	1	1	1	1	1	До 15.08.2010	ОГД	
		1445-30.020-13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	С 15.08.2010		
		7S17220100090	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена	
		T100/1370-855	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		1445-30.020-07	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
109	Кран	1445-39.000-19	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Горелка малой мощности	
		1445-39.000-21	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Горелка нормальной мощности	
		1445-39.000-23	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Горелка большой мощности	
	Кран с предохранительным устройством	3300.27.0.000-02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 01.04.2011	К33, К43, К63	Горелка малой мощности
		3300.27.0.000-06	2	-	-	-	-	-	-	-	-		К33, К43, К63	Горелка нормальной мощности
		3300.27.0.000-11	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К33, К43, К63	Горелка большой мощности
	Пробка магнитная 20900-27 фирмы "ORKLI", Испания		4	-	-	-	-	-	-	-	-		Деталь крана с предохранительным устройством	

Таблица Маркировка и обозначение сопла

п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа		
			Рн=13мбар	Рн=20мбар	Рн=30мбар
			Обозначение (маркировка)	Обозначение (маркировка)	Обозначение (маркировка)
113	Сопло (Смеситель повышенной мощности)	Gefest серия 4	1200.00.0.053-01 (144)	1200.00.0.053-20 (126)	1200.00.0.053-08 (83)
114	Сопло (Смеситель нормальной мощности)		1200.00.0.053-06 (115)	1200.00.0.053-19 (104)	1200.00.0.053-12 (69)
115	Сопло (Смеситель малой мощности)		1200.00.0.053-12 (69)	1200.00.0.053-18 (61)	1200.00.0.053-13 (40)
116	Сопло (Горелка духовки)	ТУП НЗГА	1200.00.0.053-16 (158)	1200.00.0.053-14 (137)	1200.00.0.053-04 (92)
		ТУП Copreci			
		Кран Gefest без ПУ	1200.00.0.053-14 (137)	1200.00.0.053 (121)	1200.00.0.053-15 (78)
		Кран Gefest с ПУ			
		Кран Copreci с ПУ			
117	Сопло (Горелка жарочная)	ТУП НЗГА	1200.00.0.053 (121)	1200.00.0.053-22 (106)	1200.00.0.053-07 (71)
		ТУП Copreci			

Таблица Маркировки винтов малого расхода (ВМР)

п/п	Наименование	Производитель	Номинальное давление газа			Примечание
			Рн=13мбар	Рн=20 мбар	Рн=30 мбар	
			Обозначение (маркировка)	Обозначение (маркировка)	Обозначение (маркировка)	
118	Смеситель повышенной мощности	Gefest серия 4	1445-27.008-03 [65] (3300.27.1.000-02 [40])	1445-27.008-14 [56] (3300.27.1.000-02 [40])	1445-27.008-07 [40] (3300.27.1.000-02 [40])	В (Скобках) даны значения для регулируемых ВМР
119	Смеситель нормальной мощности		1445-27.008-04 [49] (3300.27.1.000-01 [29])	1445-27.008-15 [44] (3300.27.1.000-01 [29])	1445-27.008 [29] (3300.27.1.000-01 [29])	
120	Смеситель малой мощности		1445-27.008-05 [41] (3300.27.1.000 [22])	1445-27.008-07 [40] (3300.27.1.000 [22])	1445-27.008-06 [22] (3300.27.1.000 [22])	
121	Горелка духовки	ТУП НЗГА	85	75	45	
		ТУП Copreci	(41)	(41)	(41)	
		Кран Gefest без ПУ	1445-27.008-13 [75]	1445-27.008-03 [65]	1445-27.008-15 [44]	
		Кран Gefest с ПУ	(3300.27.1.000-02 [40])	(3300.27.1.000-02 [40])	(3300.27.1.000-02 [40])	
		Кран Copreci с ПУ	(44)	(44)	(44)	
122	Горелка жарочная	ТУП НЗГА	—	—	—	
		ТУП Copreci				
		Кран с ПУ				

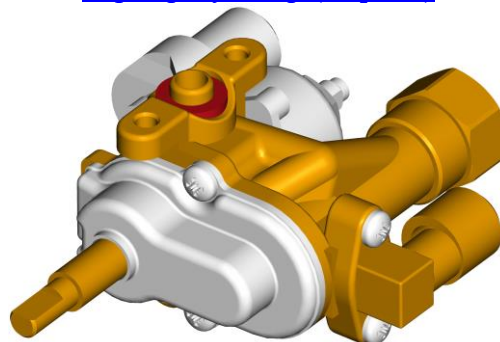
Кран с предохранительным устройством

Пробка магнитная 20900/27



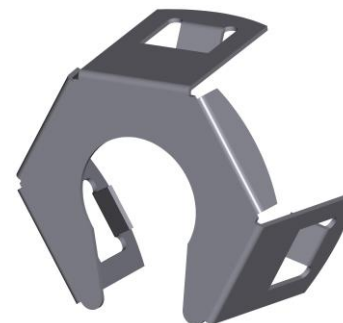
Начало раздела

Терморегулятор (Corgesi)



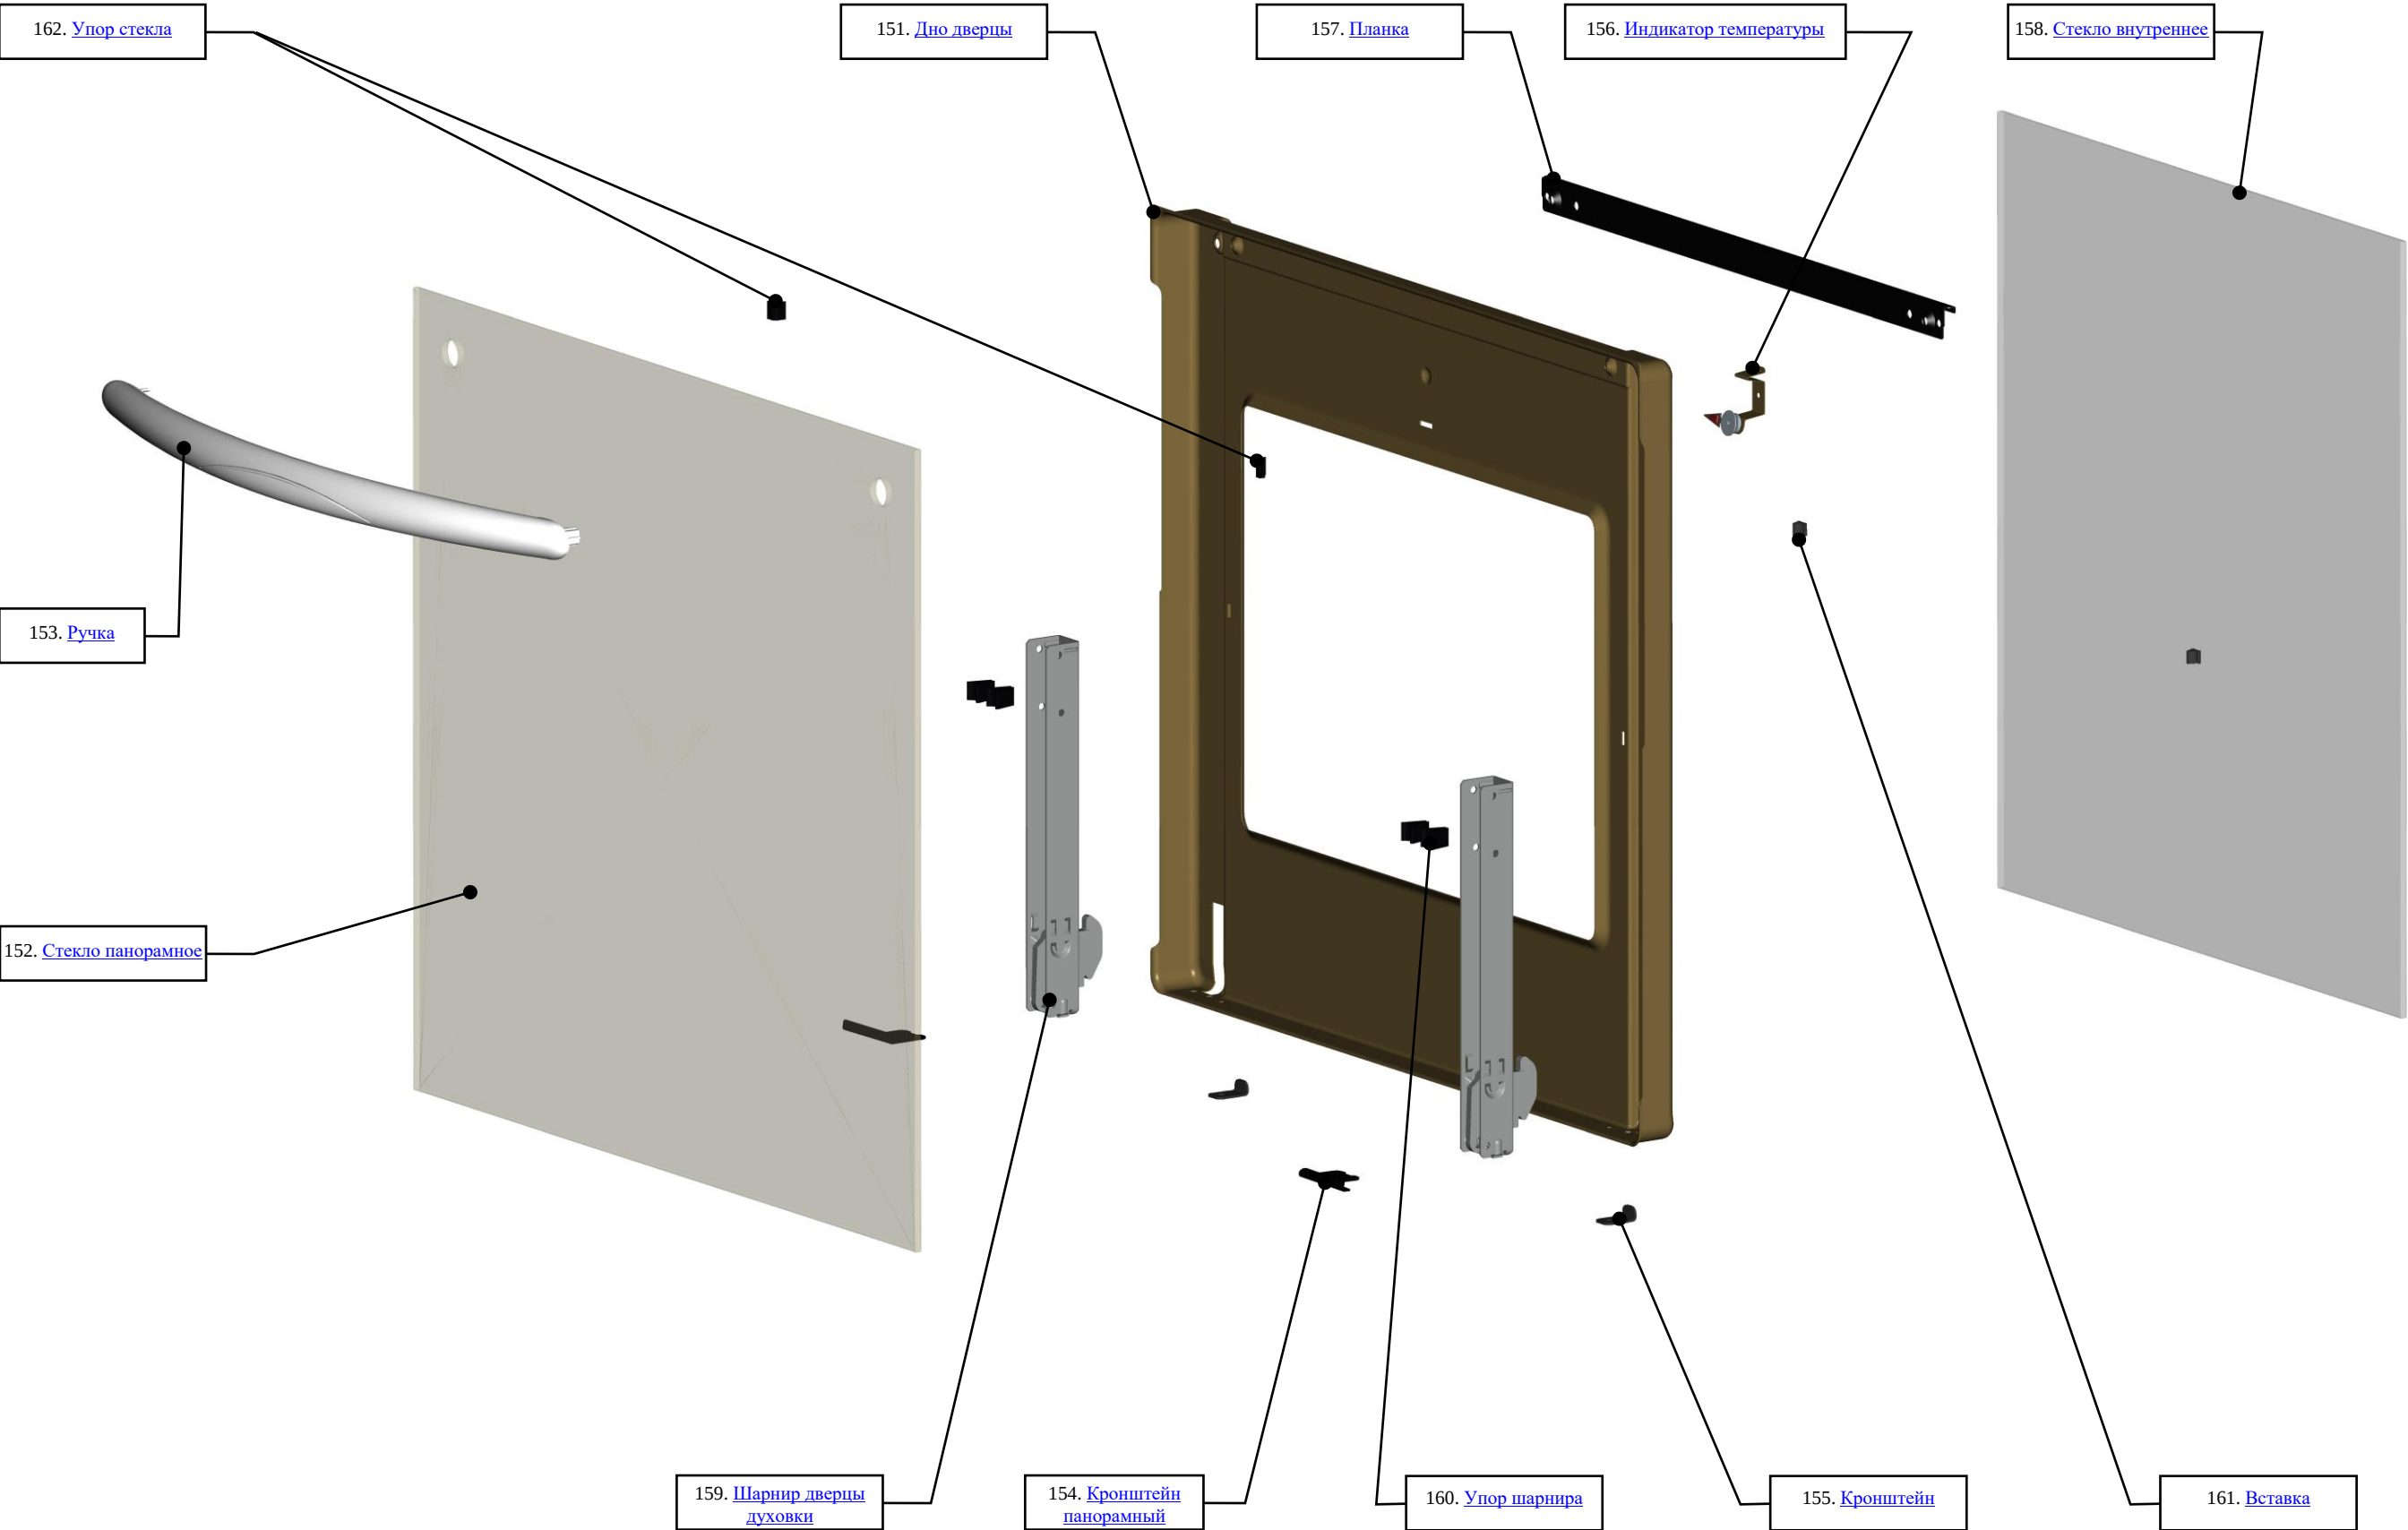
Начало раздела

Гайка быстроустанавливаемая



Начало раздела

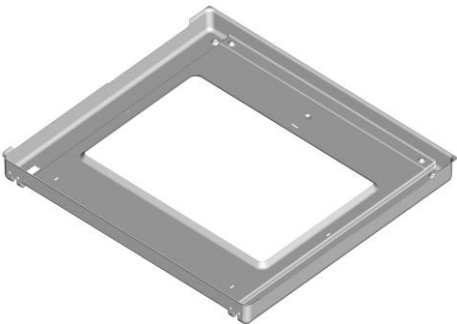
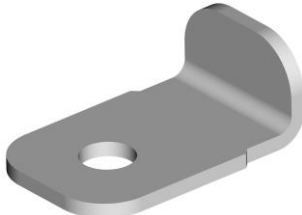
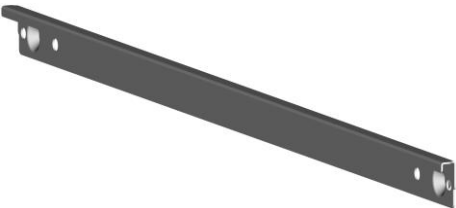
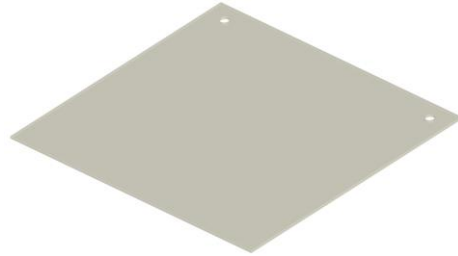
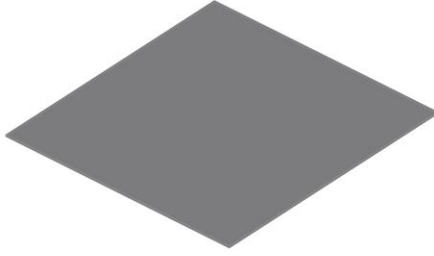
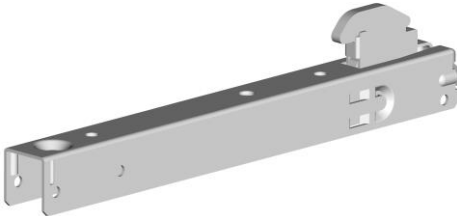

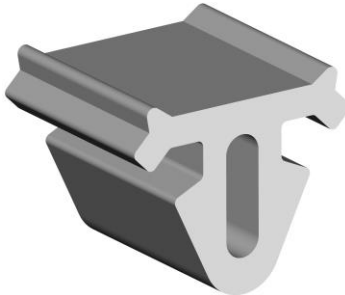
Дверца духовки

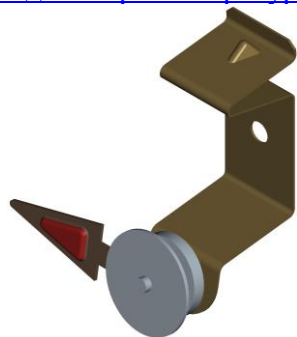


п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08		
150	Дверца духовки	3200.15.0.000	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		3200.15.0.000-10	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
		3200.15.0.000-01	1	1	-	-	-	-	-	-	-		K19
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	С 03.09.2012	K20
			1	-	-	1	1	-	-	-	-	С 01.04.2013	K29
			1	-	-	1	-	-	-	-	-		K43
			1	-	-	-	-	-	-	-	-		K44
		3200.15.0.000-11	-	-	-	-	-	1	1	1	-		K19
			-	-	-	-	-	1	1	1	1	С 03.09.2012	K20
			-	-	-	-	-	1	1	1	-	С 01.04.2013	K29
		3200.15.0.000-12	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K63
		3200.15.0.000-14	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K61, K62
		3200.15.0.000-23	-	-	-	-	-	-	1	-	-		K62
151	Дно дверцы	3200.15.0.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
152	Стекло панорамное	3200.15.2.000-01	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		3200.15.3.000	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
		3200.15.2.000-14	-	-	-	-	-	1	1	1	1	с 01.09.17	
		3200.15.2.000-02	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3200.15.3.000-01	-	-	-	-	-	1	1	1	-		K19
		3200.15.2.000-12						1	1	1		с 01.09.17	
		3200.15.2.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K63
		3200.15.2.000-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K61, K62
		3200.15.2.000-14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	с 01.09.17	K62
153	Ручка	3100.11.0.003	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		3200.15.0.007	-	-	-	-	-	1	1	1	1		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08		
		3100.11.0.003	-	-	-	-	-	1	1	1	1	с 01.09.17	
		3100.11.0.003-02	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
		3200.15.0.007-02	-	-	-	-	-	1	1	1	-		K19
		3100.11.0.003-02	-	-	-	-	-	1	1	1	-	с 01.09.17	
		3100.11.0.003-04	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63
			-	-	-	-	-	-	1	-	-		K62
		3100.11.0.003-03	1	-	-	-	-	-	-	-	-		K60, K61, K62, K63 Допустимая замена
154	Кронштейн панорамный	3200.15.0.010	1	1	1	1	1	-	-	-	-		Белый
		3200.15.0.010-03	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
		3200.15.0.010-01	-	-	-	-	-	1	1	1	1		Черный
		3200.15.0.010-04	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
		3200.15.0.010-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-		Черный - K60, K61, K62, K63
		3200.15.0.010-04	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3200.15.0.010-02	1	1	-	-	1	1	1	-	-		Коричневый - K19, K43
		3200.15.0.010-05	1	1	-	-	1	1	1	-	-		
155	Кронштейн	3200.15.0.006	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
156	Индикатор температуры	3200.15.1.000	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
		3200.15.1.000	-	-	-	-	-	1	1	1	-		K19
157	Планка	3200.15.0.014	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
158	Стекло внутреннее	3200.15.0.004-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		3200.15.0.004-03	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Допустимая замена
159	Шарнир дверцы духовки	ИСГK.AБ.00.00.000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	До 01.08.2012	
		ИСГK.AГ.00.00.000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	С 01.08.2012	
	Шарнир радиальный	C010300217	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена
	Шарнир радиальный	40-28-1-55	2	2	2	2	2	2	2	2	2		Допустимая замена
160	Упор шарнира	3200.15.0.012	4	4	4	4	4	4	4	4	4		

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
161	Вставка	3200.15.0.011	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
162	Упор стекла	1200.18.0.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

<u>Дно дверцы</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Ручка</u> 3100.11.0.003  <u>Начало раздела</u>	<u>Ручка</u> 3200.15.0.007  <u>Начало раздела</u>	<u>Кронштейн</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Кронштейн панорамный</u> 3200.15.0.010-03 3200.15.0.010-00  <u>Начало раздела</u>	<u>Планка</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стекло панорамное</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Стекло внутреннее</u>  <u>Начало раздела</u>
<u>Шарнир дверцы духовки</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Упор стекла</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Упор шарнира</u>  <u>Начало раздела</u>	<u>Вставка</u>  <u>Начало раздела</u>

[Индикатор температуры](#)[Начало раздела](#)

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
170	Переключатель кнопочный	ПКн 506-111 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1	1	1	1	-	-			Для розжига
		ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	-	1	-	1	1	-	-		К19, К20	
		ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	1	1	1	1	-	-		К29	
		ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	
		ПКн 506-444 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
		ПКн 506-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63	
		ПКн 506-222 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62	
	Устройство контактное	PBS-06	1	1	1	1	1	1	1	-	-		Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-01-00-00	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Клавиша	В-12-01-00-00	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	1	1	1	1	1	1	-	-	С 02.07.2012	Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002	1	1	1	1	1	1	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Клавиша	В-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 02.07.2012	К60, К61, К63 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	Клавиша	В-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	-	-	-	-	-	1	-	-	С 02.07.2012	К62 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-01	1	-	-	-	-	-	1	-	-			

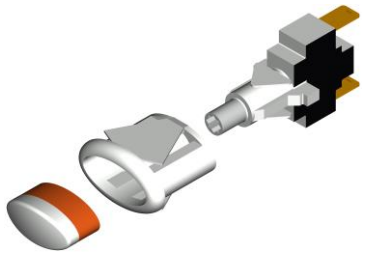
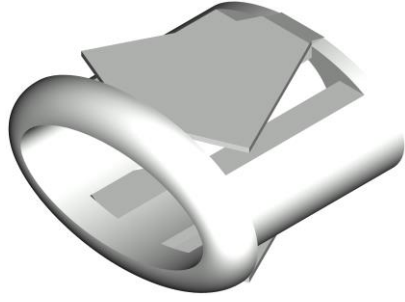
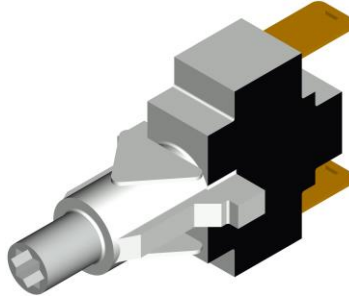
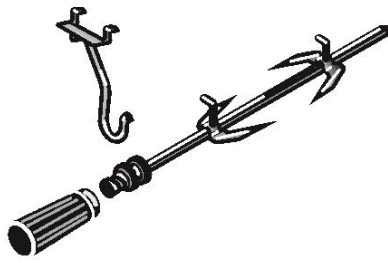
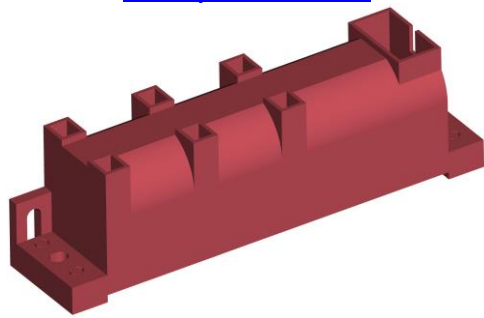
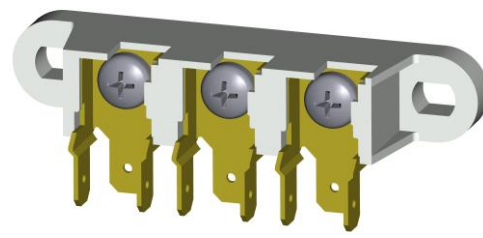
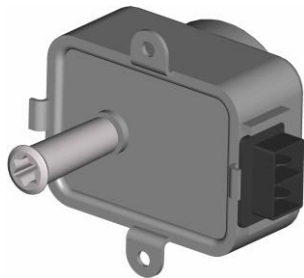
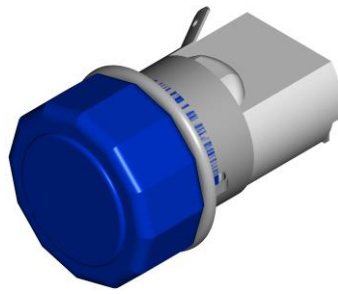
п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
	Устройство контактное	PBS-06	1	1	-	1	-	1	1	-	-		К19, К20, К43, К44 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-03-00-00	1	1	-	1	-	1	1	-	-			
	Клавиша	В-12-03-00-00	1	1	-	1	-	1	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-06	1	1	-	1	-	1	1	-	-	С 02.07.2012	К19, К20, К43, К44 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.002-01	1	1	-	1	-	1	1	-	-			
171	Переключатель кнопочный	ПКн 507-113 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	1	1	1	1	1	1	-			Для подсветки
		ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	1	-	1	-	1	1	1	-		К19, К20	
		ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	1	1	1	1	-	-		К29	
		ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	1	-	-	-	-	-		К43	
		ПКн 507-443 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К44	
		ПКн 507-223 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63	
		ПКн 507-223 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62	
		ПКн 507-223 ТАФЛ.642131.009 ТУ	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	1	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-01-00-00	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Клавиша	В-12-01-09-00	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	1	1	1	1	1	1	1	-	С 02.07.2012	Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.001	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-		К60, К61, К63 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	Н-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Клавиша	В-12-02-09-00	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	-	-	-	С 02.07.2012	К60, К61, К63 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.001-01	1	-	-	-	-	-	-	-	-			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	1	-	-		К62 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Корпус	H-12-02-00-00	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	Клавиша	B-12-02-09-00	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	-	-	-	-	-	1	-	-	С 02.07.2012	К62 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Кнопка	ВЯЖА.303651.001-01	1	-	-	-	-	-	1	-	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	1	-	1	-	1	1	1	-			
	Корпус	H-12-03-00-00	1	1	-	1	-	1	1	1	-	С 02.07.2012	К19, К20, К43, К44 Допустимая замена	Меняется комплектно
	Клавиша	B-12-03-09-00	1	1	-	1	-	1	1	1	-			
	Устройство контактное	PBS-07	1	1	-	1	-	1	1	1	-			
172	Блок розжига газа	31022 BR-1-4 ТУ ВУ 200194876.009-2009	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
		35510 BR-1-5 ТУ ВУ 200194876.009-2009	1	1	1	1	1	-	-	-	-			
173	Таймер механический	0032-11-60	1	-	1	-	-	1	-	-	-			
		DTJ-0033-60-11	1	-	1	-	-	1	-	-	-		Допустимая замена	
174	Колодка клеммная	Колодка клеммная КЗК-40-1 ТУ РБ 200194876.002-2004	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
		Колодка распределительная КЗР- 40-1 ТУ ВУ 200211944.011-2008	1	1	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
		Колодка клеммная 1197169303	1	1	1	1	1	1	1	1	-	С 03.08.2015		
175	Подсветка	PLO-0106-42H	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
		LF141R129	1	1	1	1	1	1	1	1	-		Допустимая замена	
		Vossloh-Schwabe подсветка E14 51212	1	1	1	1	1	1	1	1	-			
176	Привод вертела	49TYJ-E-II	1	1	-	-	-	-	-	-	-			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
177		32668 (ЭПВМ (кл.Н) ТУ РБ 400058578.016-2003)	1	1	-	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
		20FMTS10300	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
	Вилка опрессованная	52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2013		
		61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-1-00 ТУ BY 200194876.006-2007	-	-	1	1	1	1	1	1	-			
		52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 RoHS ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-	С 01.11.2013		
		61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-1-00 RoHS ТУ BY 200194876.006-2007	-	-	1	1	1	1	1	1	-			
	Шнур армированный	60227 IEC 53-ВП 3x0,75-250-11-10-1,8-Б4-1 ТУ BY 200278355.139-2008	1	1	-	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
		60227 IEC 53-ВП 3x0,75-250-11-10-1,8-Б4-2 ТУ BY 200278355.139-2008	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		60227 IEC 53-ВП 2x0,75-250-14-6-1,7-Б9-1 ТУ BY 200278355.139-2008	-	-	1	1	1	1	1	1	-			
		60227 IEC 53-ВП 2x0,75-250-14-6-1,7-Б9-2 ТУ BY 200278355.139-2008	-	-	-	-	-	1	1	1	-			

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
	Вилка опрессованная	K5C-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-14-1 ТУ BY 200211944.007-2006	1	1	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2013	Допустимая замена	
		57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		K5C-16-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-14-1 RoHS ТУ BY 200211944.007-2006	1	1	-	-	-	-	-	-	-	С 01.11.2013	Допустимая замена	
		57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-1-21 RoHS ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		57-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 RoHS ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
	Вилка опрессованная	52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2013	К19, К20, К43, К44 К60, К61 и К62	
		52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 RoHS ТУ BY 200194876.006-2007	1	1	-	-	-	-	-	-	-	С 01.11.2013		
	Вилка опрессованная	52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 ТУ BY 200194876.006-2007	1	-	-	-	-	-	-	-	-	До 01.11.2013	К29	

п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель									Дата применения	Назначение	Примечания
			-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08			
		61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-3-01 ТУ BY 200194876.006-2007	-	-	-	1	1	1	1	1	-	С 01.11.2013		
		52-10-250-60227 IEC 53 3x0,75-1,8-3-22 RoHS ТУ BY 200194876.006- 2007	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
		61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-3-01 RoHS ТУ BY 200194876.006- 2007	-	-	-	1	1	1	1	1	-			
	Вилка опрессованная	61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-3-01 ТУ BY 200194876.006-2007	-	-	-	1	-	1	1	1	-	До 01.11.2013	К19, К20, К43, К62, К63	
		61-6-250-60227 IEC 53 2x0,75-1,7-3-01 RoHS ТУ BY 200194876.006- 2007	-	-	-	1	-	1	1	1	-	С 01.11.2013		
178	Вертел	3100.01.0.000-02	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
		RO-02	1	1	-	-	-	-	-	-	-		Допустимая замена	
		BR-02	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
	Крючок	3100.01.1.000	1	1	-	-	-	-	-	-	-			

Переключатель кнопочный  Начало раздела	Кнопка  Начало раздела	Корпус  Начало раздела	Контактные устройства  Начало раздела
Вертел  Начало раздела	Блок розжига газа  Начало раздела	Вилка опрессованная  Начало раздела	Колодка клеммная  Начало раздела
Таймер механический  Начало раздела	Привод вертела  Начало раздела	Подсветка  Начало раздела	